

## Mätrapport – Ljudabsorption

Mätdatum: 2008-12-18

Mätrapportnummer:

200812-S-005

Resultat: Ljudklass A ( $\alpha_w=1,0$ )


Konstruktion:

Itaab sträckmetalltak. Öppen area 44%. Hålbild: 12x6mm (maskdim.-sträckmetall).

Ljudabsorbent: Parafon stenullsskiva, tjocklek 40mm, densitet 70kg/m<sup>3</sup>.

Konstruktionshöjd: 200mm.

Ljudkurva:

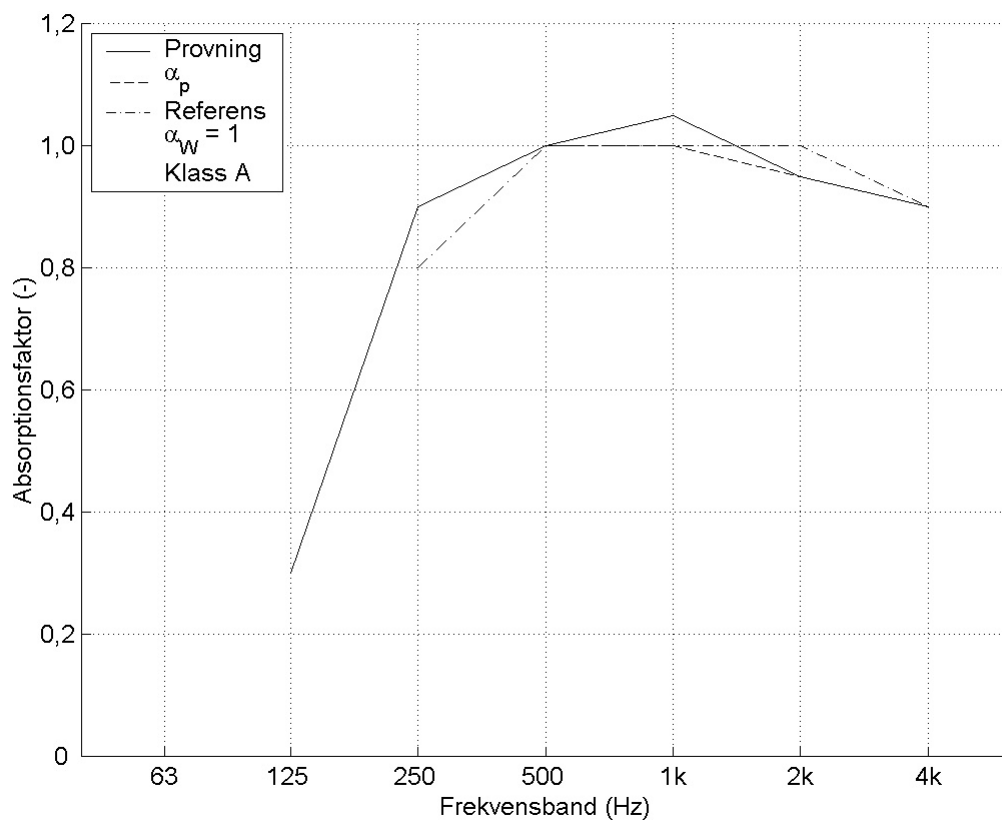

ITAAB TRADING AB